

Unitat emissora:	SERVEI DE PROTECCIÓ I SEGURETAT D'EDIFICIS
Codi orgànic:	09020321
R/N:	XDPV 2019/00006
R/V:	422/13


Unitat destinatària:	GERÈNCIA D'URBANISME
Codi orgànic:	
Destinatari/tària:	DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓ


En contestació a la sol·licitud verbal de la Gerència d'Urbanisme d'informar sobre les lluminàries a instal·lar al nou arxiu de la gerència d'Urbanisme quin és l'estat de l'edifici anteriorment referenciat, cal informar que:

D'acord amb la justificació de la necessitat i urgència de dur a terme el més aviat possible la compra de les lluminàries, passo a definir els requisits tècnics del subministrament.

L'espai a il·luminar té una forma poligonal regular distribuïda com una "L" formada per dos rectangles el principal de 15 x 50 metres i el secundari de 12 x 19 metres aproximadament, tot l'espai té una alçada útil a efectes de l'enllumenat de tres metres.

Considerant les necessitats lumíniques de l'espai, i d'acord amb el càlcul que segueix,

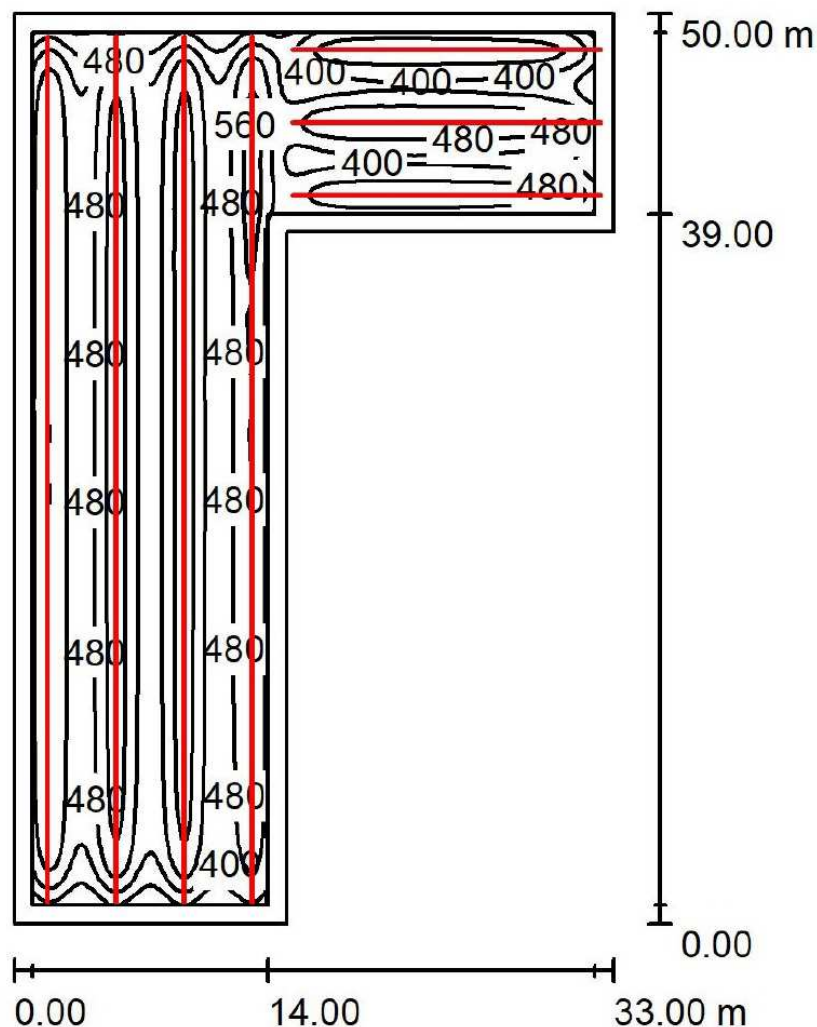

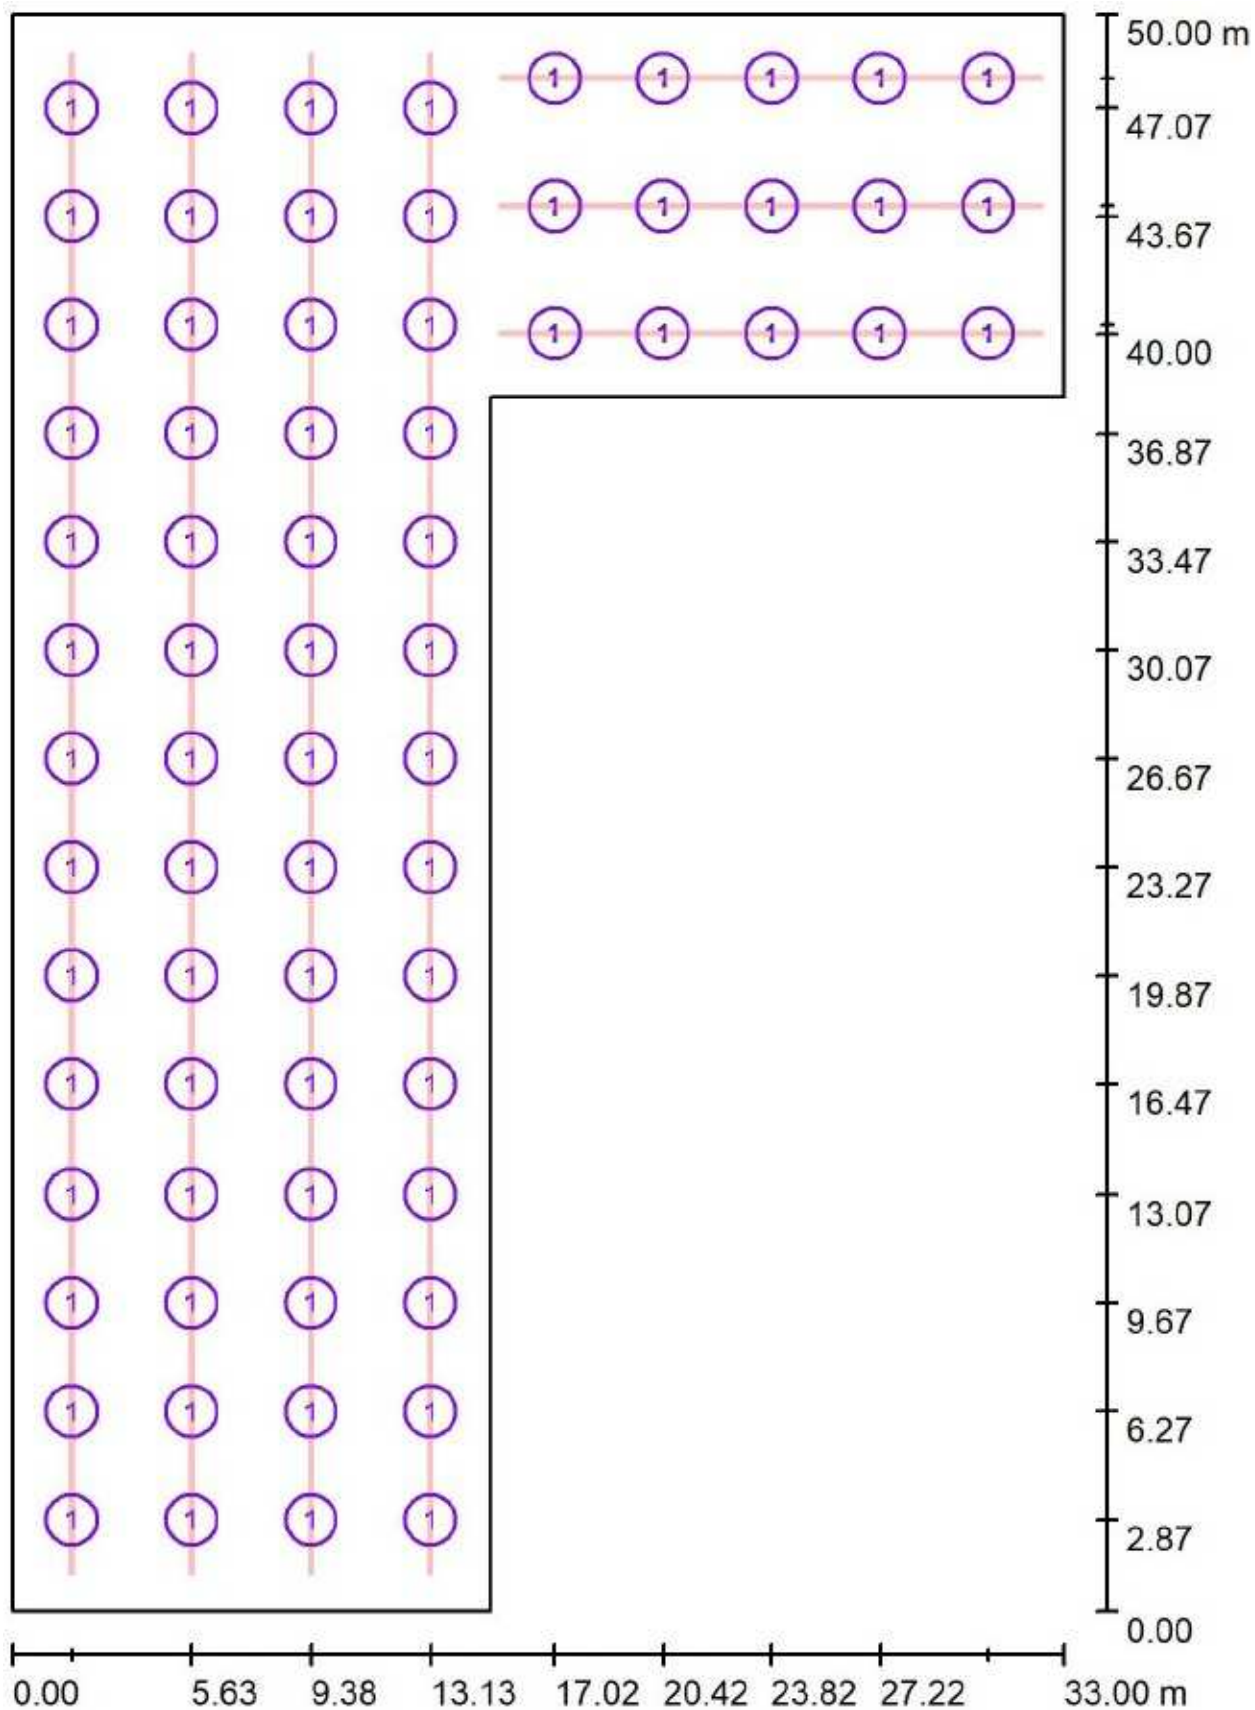

Per donar cobertura eficient i efectiva a la il·luminació necessària per aquest espai, tot considerant la luminància que s'expressa al càlcul antecedent, es considera bàsic comptar amb:

Lluminàries:	71 Ut
Tipus:	LED
Flux lumínic (Lluminària):	8400 lm
Flux lumínic (Làmpada):	8400 lm
Potència de les lluminàries:	56.0 W
Temperatura color:	750-950
Color:	Blanc
Classificació lluminària segons CIE:	99
Muntatge:	Lineal continu
Transformadors:	Integrats

Tot incloent els accessoris de muntatge, fixació i penjat que calguin per muntatge en suspensió.

El que informo als efectes que s'escaiguin.

Palma, 14 de juny de 2021

El cap del servei

Miquel Amengual Ramon